


# 桃園市同安國小 111 學年度 第 1 學期 視力統計圖

■ 正常 ■ 配鏡後視力達到標準 ■ 配鏡後視力未達標準 ■ 未接受配鏡矯正

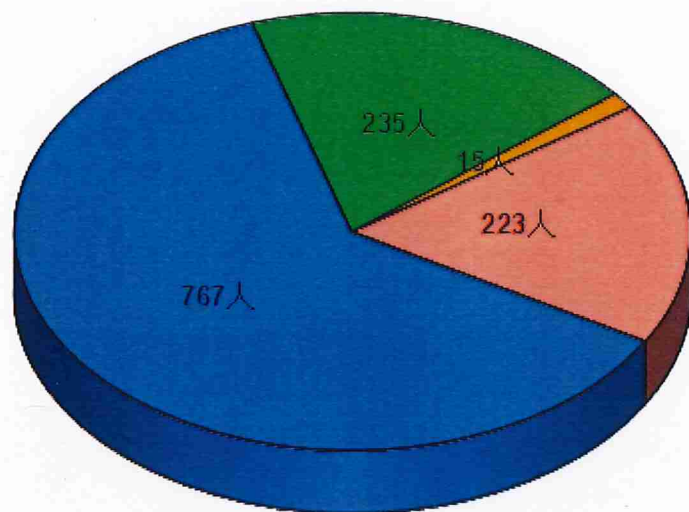

製圖：護理師羅卉萍


組長：衛生組長江秋坪

主任：學務處主任蘇和庠

校長：同安國民小學校長江彩鳳

# 桃園市同安國小 111 學年度 第 2 學期 視力統計圖

■ 正常 ■ 配鏡後視力達到標準 ■ 配鏡後視力未達標準 ■ 未接受配鏡矯正

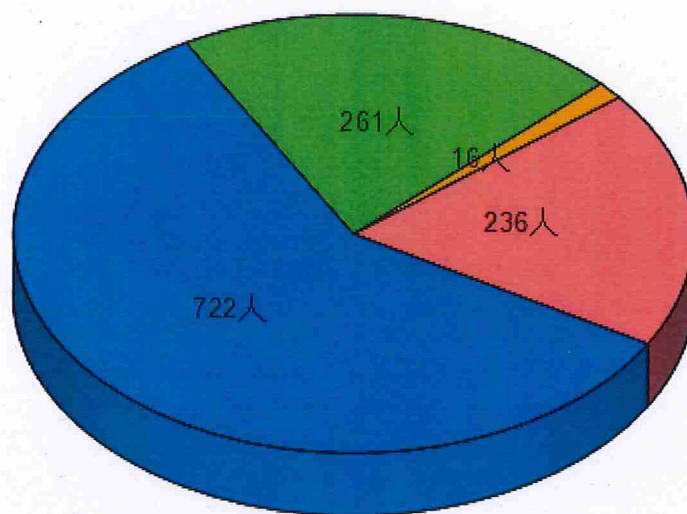

製圖：  護理師羅卉萍 組長：  衛生組長江秋坪 主任：  學務處主任蘇和庠 校長：  同安國民小學校長江彩鳳